





# **ESQUEMAS TIPO INSTALACIONES**





# **ESQUEMAS AEROTERMIA**

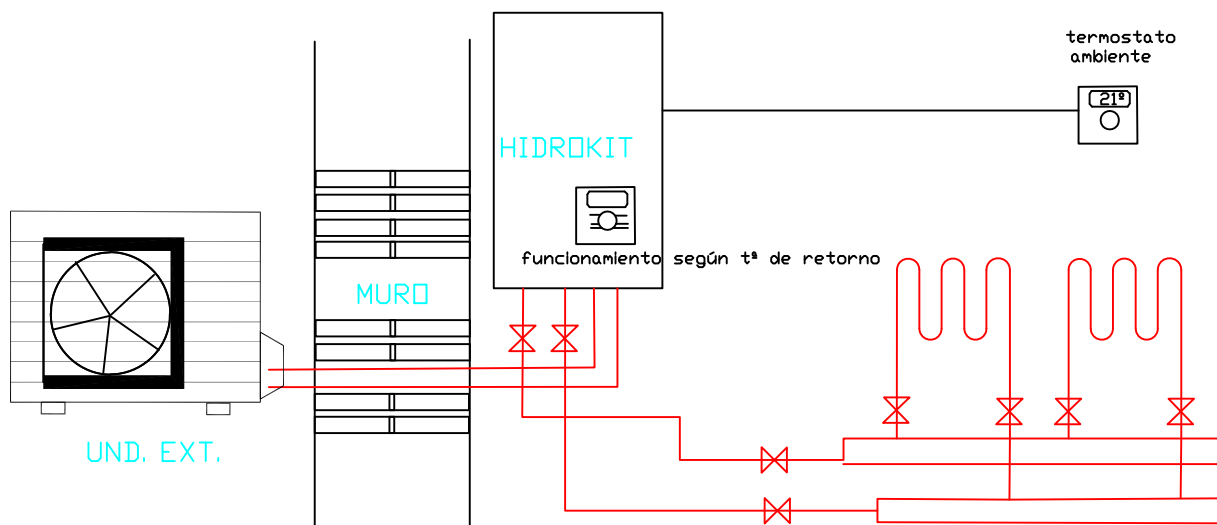


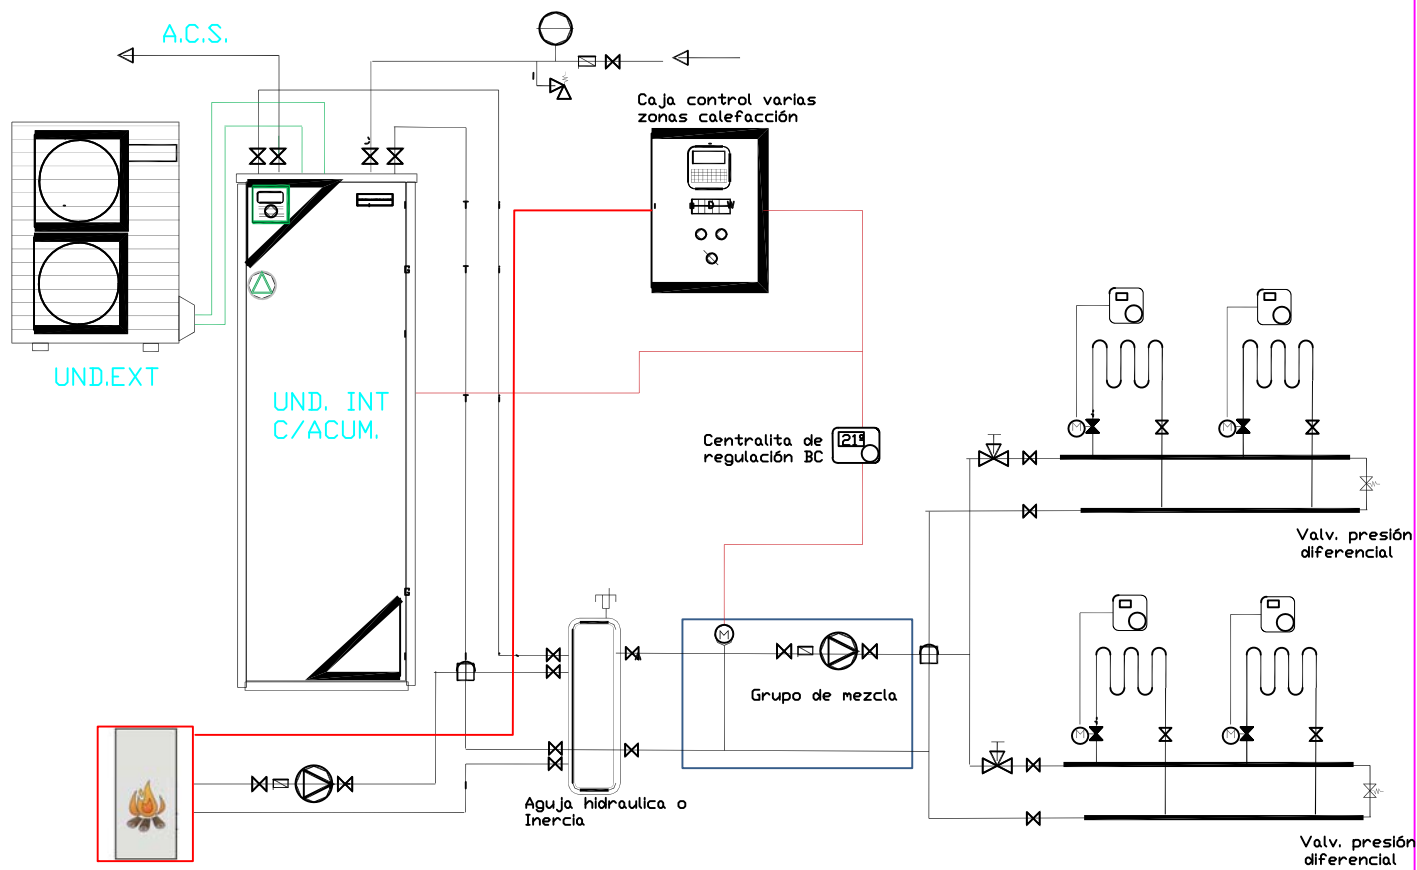



# ESQUEMAS BIOMASA

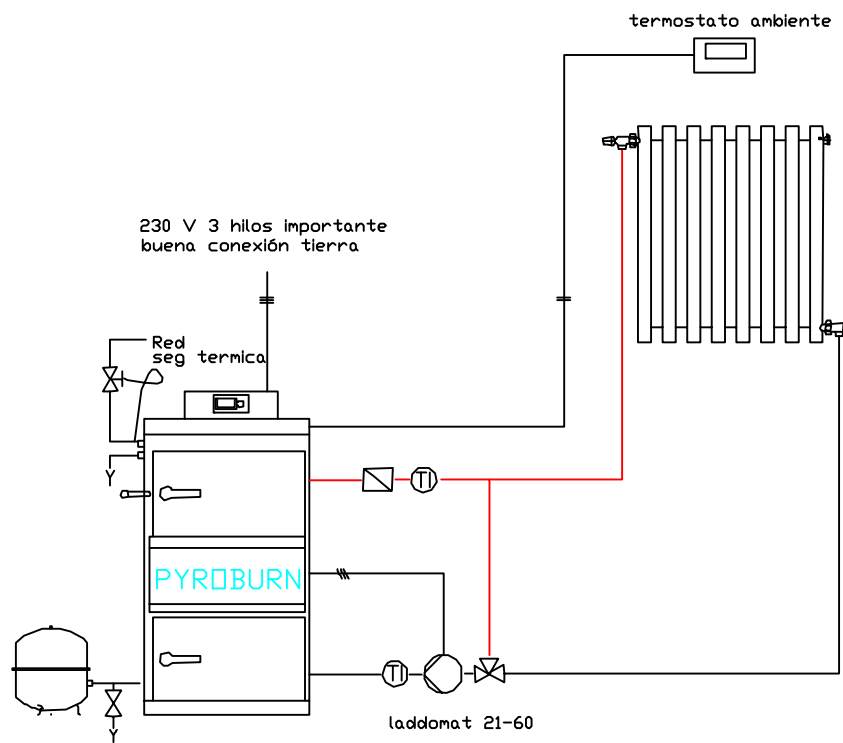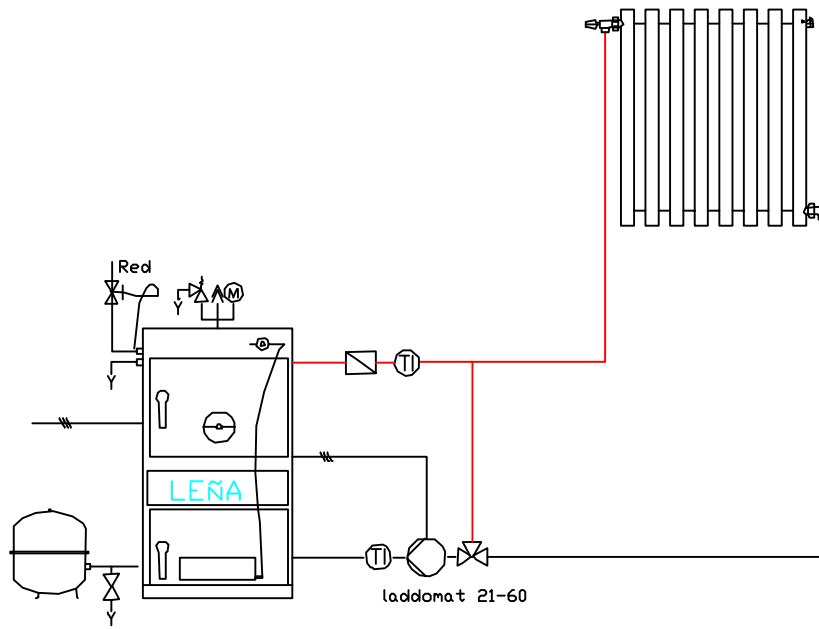

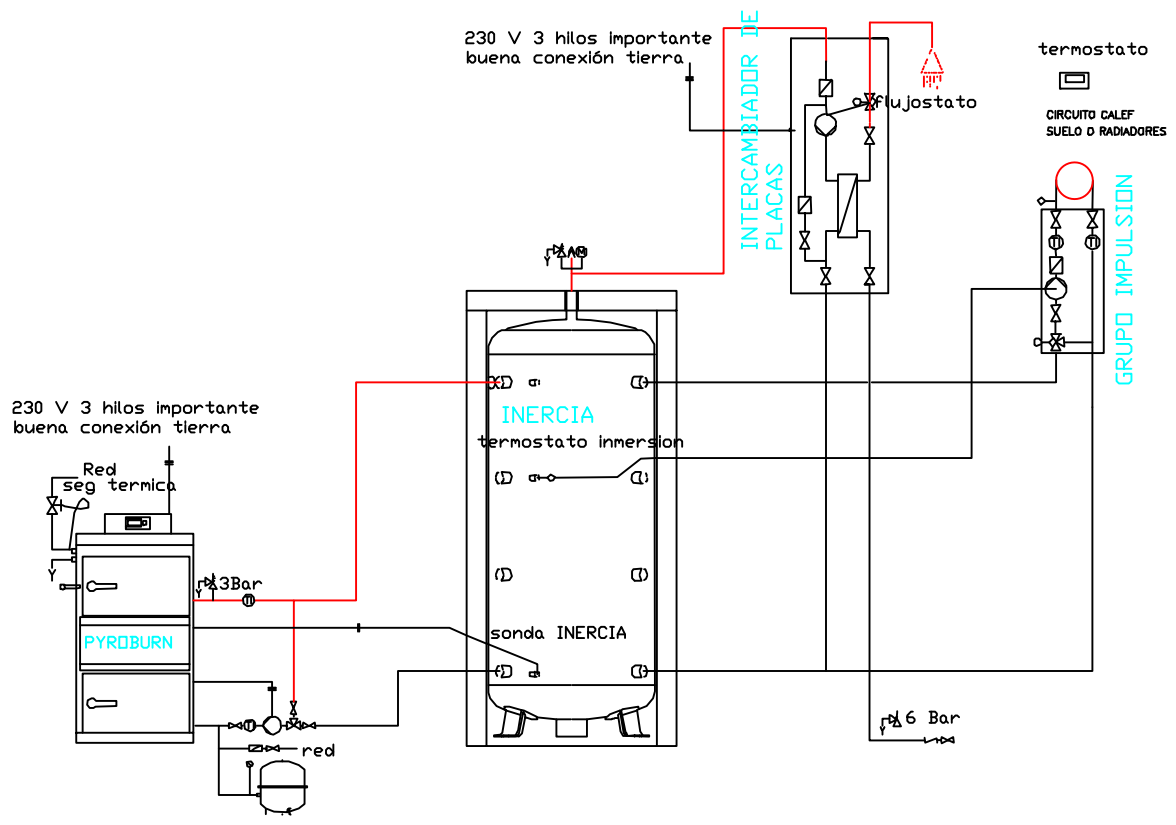


230 V 3 hilos importante  
buena conexión tierra

Red  
seg técnica

3Bar

red

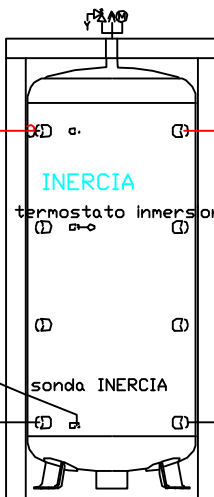

termostato    termostato

CIRCUITO CALEF  
SUELO O RADADORES

CIRCUITO CALEF  
SUELO O RADADORES

GRUPO IMPULS.

GRUPO IMPULS.

GRUPO IMPULS.

COLECTOR

INTERACUM.


termostato inmersión

red



ACS




230 V 3 hilos importante  
buena conexión tierra

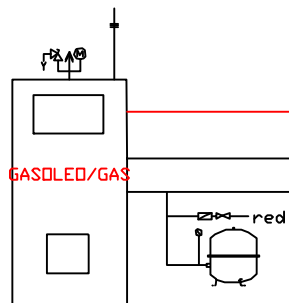

230 V 3 hilos importante  
buena conexión tierra

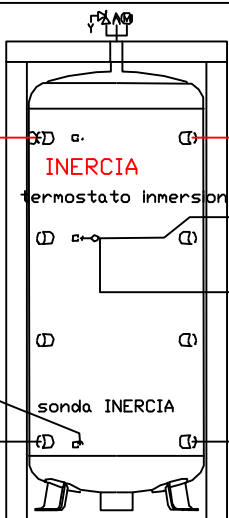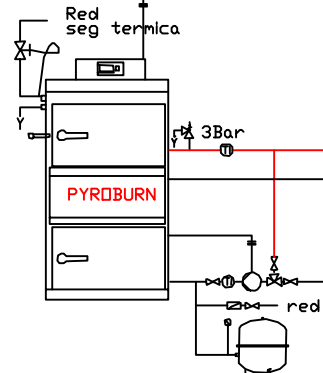

termostato  
CIRCUITO CALEF  
SUELO O RADIADORES



la señal de encendido de bomba se debe cortar cuando  
baja de la temperatura fijada en el termostato

